




MANUEL D'INSTALLATION

Climatiseurs de la série Split Climatiseurs système Multi

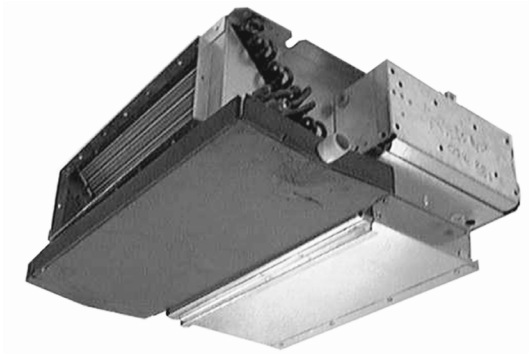

FHEB18BA7V1

FHEB25GZ7V1

FHEYB18BA7V1

FHEYB22BA7V1

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE

CE - CONFORMITEITSVERKLARING
CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA'

CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING

CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE
CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægsmodellerne, som denne deklaration vedrører:

deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoitamat ilmastointilaitteiden mallit:

FHEB18BA7V1,
FHEYB18BA7V1, FHEYB22BA7V1,
FHEB25GZ7V1,

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

EN60335-2-40,

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:

overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:

με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
under iagttagelse af bestemmelserne i:

enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:

Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 89/392/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.

Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.

Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Direktiver, med senere ændringer.





Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte ændringer.
Direktivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

* Note	as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.001 and judged positively by KEMA according to the Certificate 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Hinweis	wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.001 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Remarque	tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.001 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Bemerk	zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.001 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Nota	tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.001 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Nota	delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.001 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Σημείωση	όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής DAIKIN.TCF.001 και κρίνεται θετικά από το KEMA σύμφωνα με το Πιστοποιητικό 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Nota	tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.001 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Bemærk	som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.001 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Information	utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.001 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Merk	som det fremkommer i den Tekniske Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.001 og gennem positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 58242-KRQ/ECM95-4224 .
Huom	jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.001 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 58242-KRQ/ECM95-4224 mukaisesti.






DAIKIN EUROPE NV
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PW05988-2A

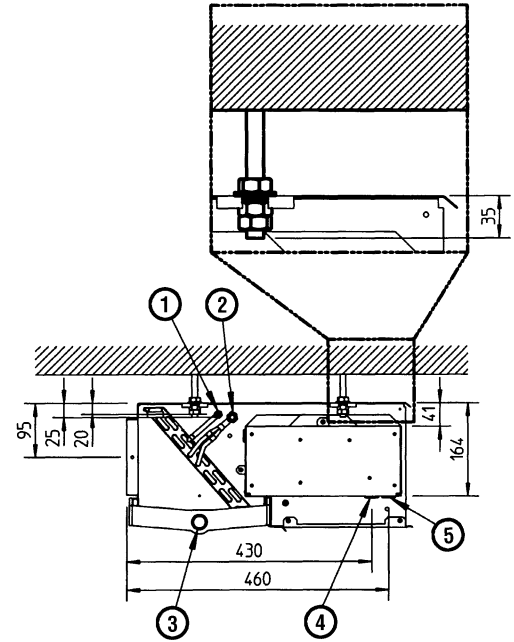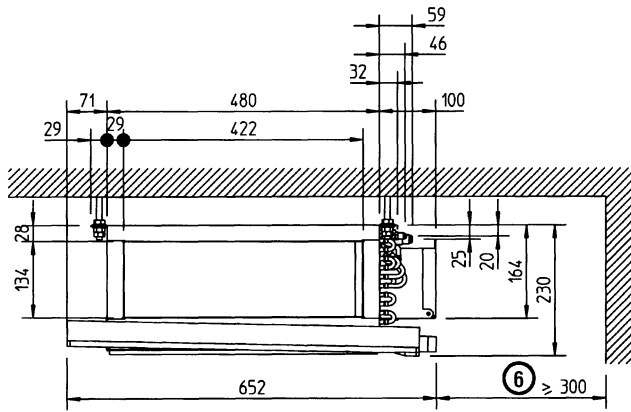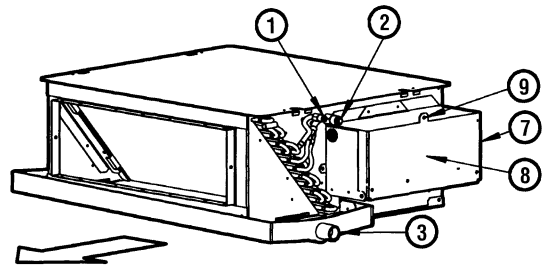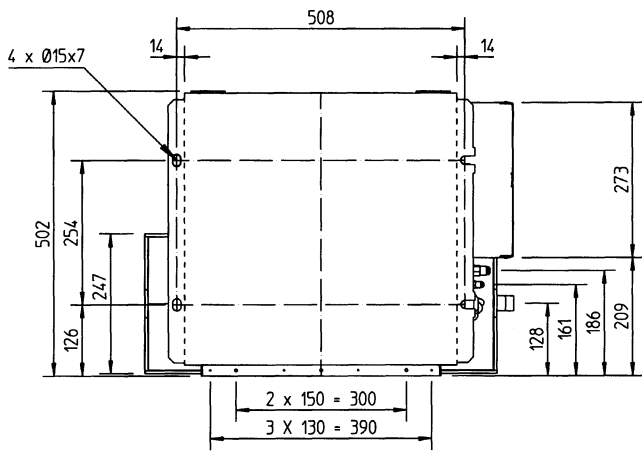



1

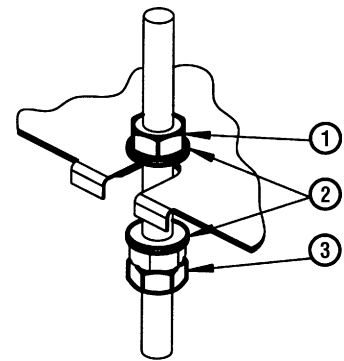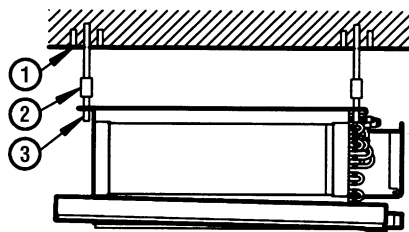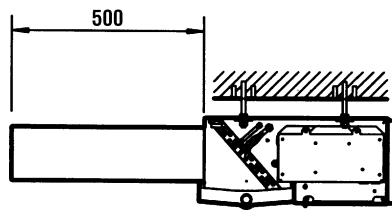

2


3

4

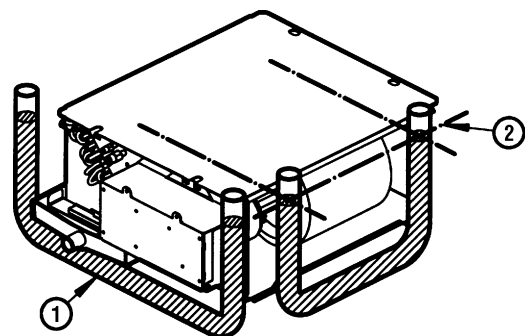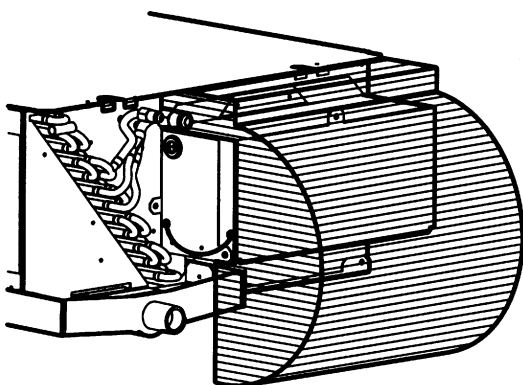


5


6

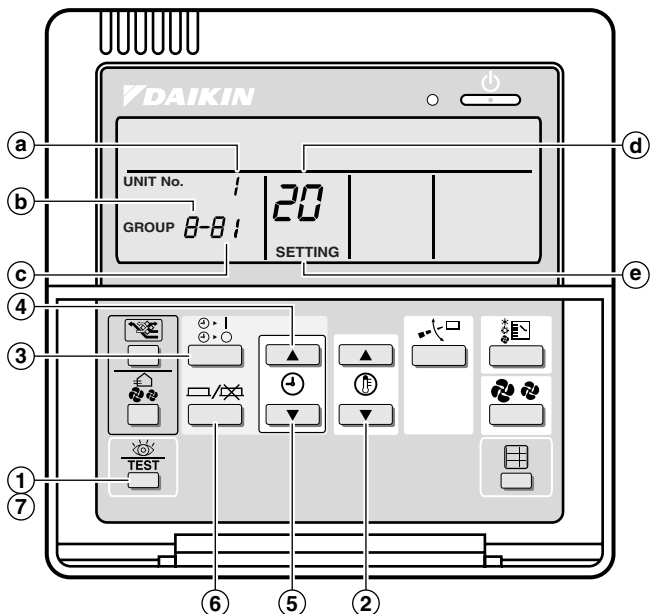


7

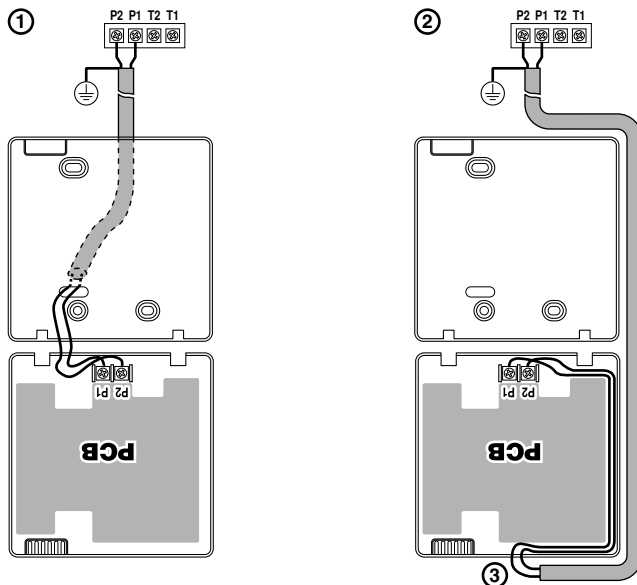

8

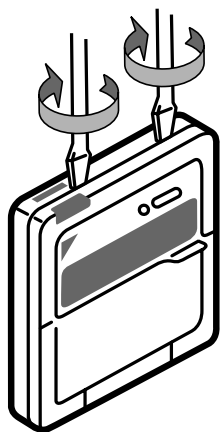


9

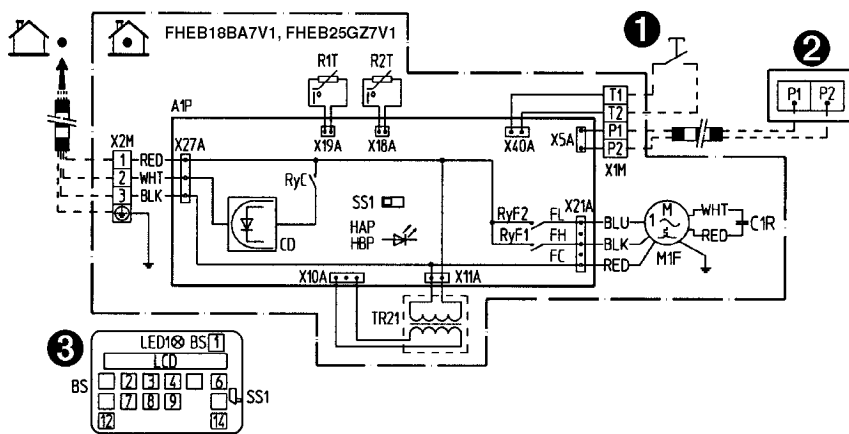


12

(2TW22636-1A)

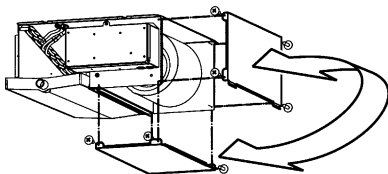

10

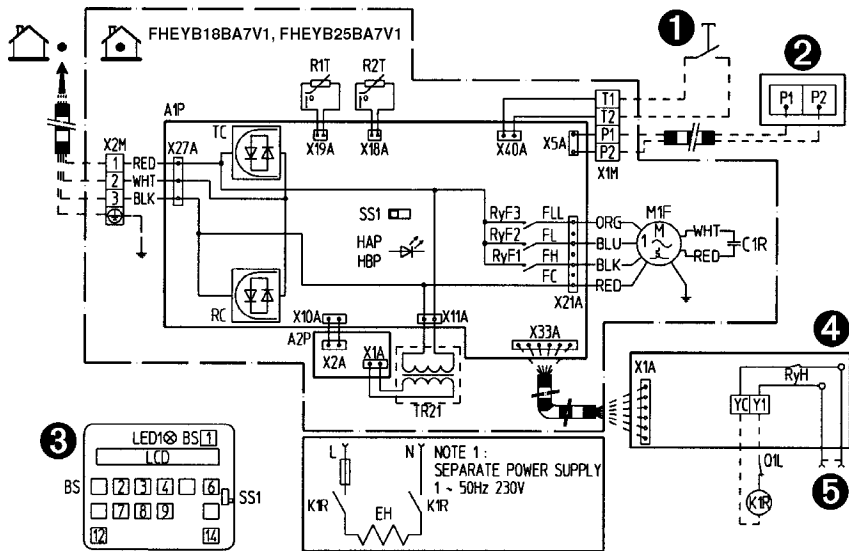

11

13


(2TW22656-1A)

COMBINER CETTE UNITE INTERIEURE AVEC UNE UNITE EXTERIEURE DAIKIN UNIQUEMENT !


LIRE SOIGNEUSEMENT CE MANUEL POUR GARANTIR UNE INSTALLATION CORRECTE. NE PAS OUBLIER DE REMETTRE AU CLIENT LE MANUEL D'UTILISATION JOINT.

SE REPORTER AU MANUEL D'INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE POUR LES POINTS NON DECRITS CI-DESSOUS.

ACCESSOIRES STANDARD FOURNIS

dispositif de régulation à distance	1	
manuel d'utilisation manuel d'installation	1 de chaque	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

filtre à air d'aspiration (ESDAF)	
adaptateur de câbles pour dispositif de chauffage électrique (KRP1B61)	



TOUTE INSTALLATION OU FIXATION INCORRECTE DE L'EQUIPEMENT PEUT ENTRAINER UN CHOC ELECTRIQUE, UN COURT-CIRCUIT, DES FUITES, UN INCENDIE OU AUTRE DOMMAGE DE L'EQUIPEMENT. VEUILLEZ A N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES FABRIQUES PAR DAIKIN, SPECIALEMENT CONÇUS POUR CET EQUIPEMENT ET LES FAIRE INSTALLER PAR UN PROFESSIONNEL. EN CAS DE DOUTE SUR LES PROCEDURES D'INSTALLATION OU SUR L'UTILISATION, DEMANDER CONSEILS ET DE PLUS AMPLES INFORMATIONS A VOTRE REVENDEUR DAIKIN.

1. INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE



Ne jamais mettre le disjoncteur sur MARCHE tant que l'installation n'est pas terminée !
Prendre contact avec votre revendeur Daikin pour avoir confirmation de la combinaison avec l'unité extérieure.

1.1. SCHEMAS D'ENSEMBLE (voir la figure 1)

- 1) Tuyau de liquide Ø 6,4mm ou section 1/4"
- 2) Tuyau de gaz Ø 9,52mm ou section 3/8"
- 3) Manchon de vidange DE = Ø27,2 DI = Ø21,6
- 4) Douille en caoutchouc pour entrée de câbles de l'interrupteur marche/arrêt, du dispositif de régulation à distance et de l'adaptateur de câbles pour le dispositif de chauffage électrique
- 5) Douille en caoutchouc pour entrée de câbles de l'alimentation
- 6) Espace de service
- 7) Coffret électrique
- 8) Couverture du coffret électrique
- 9) Vis pour ouverture du couvercle du coffret électrique

1.2. CHOIX DE L'EMPLACEMENT



S'assurer que les unités intérieure et extérieure sont hors de portée des enfants.

Les unités sont conçues pour des installations dissimulées dans le plafond dotée d'un conduit d'évacuation d'air de 50mm. (Voir la figure 2)

Laisser un espace suffisant pour la tuyauterie, la maintenance et le câblage électrique.

S'assurer d'installer l'unité de façon à ce que :

- les unités intérieure et extérieure, l'interconnexion et le câble d'alimentation soient au moins distants de 1 m des postes de télévision et de radio. Cela afin d'éviter les interférences entre le climatiseur et vos postes de télévision et de radio.
- l'air soit distribué dans l'ensemble de la pièce.
- le plafond soit suffisamment résistant pour supporter le poids de l'unité intérieure.
- l'entrée et la sortie d'air ne soient pas obstruées.
- le trou dans le mur vers l'extérieur, destiné à recevoir le câblage électrique, les conduites de réfrigérant et de vidange puisse être percé sans problèmes en tenant compte de la structure du bâtiment.

Consulter votre revendeur pour toute installation dans un environnement particulier (par exemple lieux situés dans des environnement huileux, soumis à du sulfure, où des produits chimiques sont utilisés à proximité, soumis à de fortes variations de tension, à des gaz inflammables volatiles, dans lequel se trouvent des machines générant des ondes électromagnétiques).

1.3. INSTALLATION

1.3.1. Choix du lieu d'installation


- S'assurer qu'on dispose d'un espace suffisant pour la maintenance et le service.
- S'assurer qu'aucun tuyau ne passe par la zone hachurée (voir la figure 5).
 - La condensation peut s'égoutter sur le coffret électrique
 - Les tuyaux peuvent empêcher d'ouvrir facilement le coffret électrique.
- Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure et s'assurer de la longueur maximale admise des tuyaux.

1.3.2. Préparation avant l'installation

1.3.2.1. Rapport entre l'ouverture du plafond et l'unité et position des boulons de suspension (voir la figure 1).

1.3.2.2. Perçage du trou dans le mur vers l'extérieur pour le câblage électrique, les tuyaux de réfrigérant et de vidange.

- . Le trou doit descendre en pente vers l'extérieur.
- . La taille du trou doit être juste assez large pour maintenir le tuyau de protection (Ø 7-8cm) (non fourni).
- . Utiliser, si possible, un cache (non fourni) pour boucher le trou dans le mur.
 - 1) Tuyau de protection (non fourni)
 - 2) Cache pour trou dans le mur (non fourni)




1.3.2.3. La vitesse du ventilateur de cette unité intérieure est prévue pour fournir une pression externe standard.

1.3.2.4. Installation des boulons de suspension (voir la figure 3).

- Utiliser des boulons de taille M10 pour la suspension.
- Utiliser des ancrages pour le plafond existant et un insert encastré, un ancrage encastré ou toute autre pièce fournie par l'installateur pour renforcer le plafond afin qu'il puisse supporter le poids de l'unité.
 - 1) Ancrage (non fourni)
 - 2) Ecrou long ou écrou de tension (non fourni)
 - 3) Boulon de suspension (non fourni)

1.3.3. Installation de l'unité intérieure (voir la figure 4).

- Installer provisoirement l'unité intérieure. Fixer le chevalet suspendu au boulon de suspension. S'assurer qu'il est bien fixé en plaçant un écrou et une rondelle sur les côtés supérieur et inférieur du chevalet suspendu et serrer l'écrou supérieur.
 - 1) Ecrou
 - 2) Rondelle
 - 3) Serrer avec un double écrou

Remarque  Vérifier que l'unité est à niveau aux quatre coins (voir la figure 6).

- 1) Tube en vinyle avec eau
- 2) Niveau à bulle d'air

2. INSTALLATION DE L'UNITE EXTERIEURE

Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure.

3. TUYAUX DE REFRIGERANT

utilisation du type de fluide de refroidissement : voir tableau

modèle	type de fluide de refroidissement	
FHEB25GZ7V1	R22	R407C
FHEB18BA7V1	R22	
FHEYB18BA7V1	R22	
FHEYB22BA7V1	R22	


3.1. TUYAUX NON FOURNIS PAR DAIKIN

Tous les tuyaux non fournis par Daikin doivent être fournis par un technicien en réfrigération agréé et doivent être conformes aux normes locales et nationales correspondantes.

3.2. RACCORDEMENTS DES TUYAUX

- Se reporter au chapitre « Schéma d'ensemble » pour les diamètres requis des tuyaux.
- Si l'unité est installée comme une unité intérieure système multi, utiliser les réducteurs fournis avec l'unité extérieure si les tuyaux de l'unité intérieure ne s'adaptent pas à l'orifice de l'unité extérieure. Pour les instructions, lire la fiche d'instructions fournie avec l'unité extérieure.
- S'assurer de bien isoler le tuyau de gaz à l'aide d'un matériau d'isolation en mousse polyéthylène (diffusivité thermique = 0,041 - 0,052kW/mK).


modèle	isolation du tuyau de gaz		isolation du tuyau de liquide	
	diamètre intérieur	épaisseur du mur	diamètre intérieur	épaisseur du mur
unité intérieure	12-15mm	8-10mm	8-10mm	7-10mm

Remarque  Pour le tuyau de gaz, utiliser une mousse polyéthylène résistant à une température de 110°C.

3.3. ATTENTION

Lors de l'insertion des tuyaux de réfrigérant dans le trou du mur, s'assurer que ni poussière, ni humidité ne pénètre dans les tuyaux. Protéger les tuyaux à l'aide d'un capuchon ou sceller entièrement leur extrémité avec une bande.

- 1) Poussière
- 2) Humidité
- 3) Bande
- 4) Capuchon


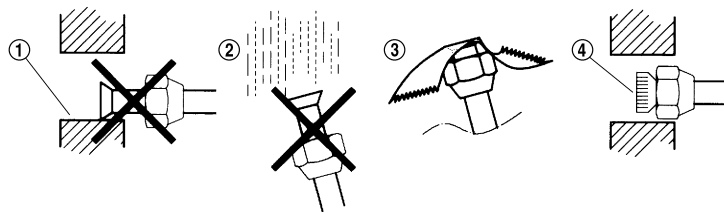


4. TUYAUTERIE DE VIDANGE

4.1. ATTENTION

- Le tuyau de vidange doit descendre en pente vers l'extérieur.
- Ne pas utiliser de piège dans la tuyauterie de vidange.
- Ne jamais plonger l'extrémité du tuyau de vidange dans l'eau.
- Si le tuyau de vidange est rallongé, toujours l'isoler jusqu'au côté extérieur à l'aide d'un matériau d'isolation en mousse polyéthylène (non fourni).

- 1) Tuyau de vidange fixé à l'unité intérieure
- 2) Tuyau de vidange de rallonge côté intérieur
- 3) Mur
- 4) Mousse polyéthylène



4.2. CONTROLE DE LA VIDANGE

S'assurer que le tuyau de vidange est solidement raccordé.
Verser de l'eau dans le bac de vidange et vérifier qu'elle s'écoule régulièrement.

5. SECHAGE SOUS VIDE DE L'INSTALLATION

Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure.

6. ELEMENTS DE CABLAGE NON FOURNIS PAR DAIKIN

6.1. ATTENTION

- Tous les câbles et composants doivent être fournis par un électricien agréé et doivent être conformes aux normes locales et nationales correspondantes.
- S'assurer d'utiliser un circuit de puissance indépendant. Ne jamais utiliser une alimentation partagée avec un autre appareil.
- Avant de mettre sous tension, vérifier que la tension correspond à $\pm 10\%$ de la tension nominale inscrite sur la plaque signalétique.
- Faire attention à ne pas tordre la carte à circuits imprimés en insérant ou retirant les connecteurs.

6.2. ELEMENTS DE CABLAGE NON FOURNIS PAR DAIKIN

Effectuer le câblage selon les schémas de câblage (voir les figures 12 + 13) et le diagramme d'ensemble (voir la figure 1).

Tableau récapitulatif des éléments

-- ■■■ -- câbles non fournis par Daikin

□□□□ borne

⊗, —(—) connecteur

○ collier de serrage

⊕ terre de protection (vis)

TR21 transformateur 230V/16V

A1P carte à circuits imprimés

A2P carte à circuits imprimés pour entrée CC stable

C1R condensateur (ventilateur)

F1T fusible thermique (152 °C) (M1F encastré)

HAP, HBP diode électroluminescente (moniteur de service (verte))

M1F moteur (ventilateur)

RyC relais de communication

R1T thermistor (air)

R2T thermistor (enroulement)

RyF1~3 relais magnétique (ventilateur)

X40A interrupteur d'arrêt forcé et de marche/arrêt forcé(e)

SS1 sélecteur (urgence)

X1M barrette de raccordement

X2M barrette de raccordement

CD circuit de détection du courant

RC circuit de réception de signaux

TC circuit de transmission de signaux

① arrêt forcé – marche/arrêt forcé(e)

② dispositif de régulation à distance câblé

③ détails du dispositif de régulation à distance câblé

④ adaptateur de câblage

⑤ câble d'alimentation 220VCA/3A 110VCC/0,3A

BLK noir

BLU bleu

ORG orange

RED rouge

WHT blanc

DISPOSITIF DE RÉGULATION À DISTANCE CÂBLÉ

BS2 Mode temporisateur, bouton start/stop

BS7 Temporisateur, bouton marche/arrêt

BS3-BS8 Programmation du bouton du temporisateur

BS1 Bouton MARCHE/ARRET

BS4 Bouton d'augmentation de la température

BS6 Sélecteur de mode

BS9 Bouton de diminution de la température

BS12 Bouton INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNEMENT

BS14 Bouton de réinitialisation du filtre

LCD Affichage à cristaux liquides

LED1 Diode électroluminescente (monitor de service - rouge)

SS1 Sélecteur (PRINCIPAL/SECONDAIRE)

ADAPTATEUR


RyH relais magnétique

X1A, X33A connecteur (adaptateur pour composants électriques)

COMPOSANTS NON FOURNIS PAR DAIKIN


K1R relais magnétique

EH dispositif de chauffage électrique

Remarque 

1 En cas d'installation d'un dispositif de chauffage électrique (FHEYB uniquement), réaliser un câblage supplémentaire et utiliser une alimentation séparée de 1 ~ 50 Hz 230V.

6.3. CABLES ET FUSIBLES NON FOURNIS PAR DAIKIN



- Utiliser des câbles pleins pour éviter le relâchement des fils.
- Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure pour connaître la section des câbles et les fusibles requis, non fournis par Daikin.
- Dénuder l'isolation des fils sur au maximum 8mm lors de leur raccordement aux bornes.
- Ouvrir le couvercle du coffret électrique. Tirer les fils par la douille en caoutchouc (voir la figure 1) et les raccorder à la borne d'alimentation correspondante.

Remarque 

Observer les remarques mentionnées ci-dessous lors du raccordement à la planche à bornes d'alimentation.

- Ne pas raccorder les fils des différentes jauges à la même borne d'alimentation. (En cas de desserrage de la connexion, il peut se produire une surchauffe).
- Raccorder les fils de la même jauge selon la figure.



7. INSTALLATION DU DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE

7.1. ATTENTION

- Ne pas installer le dispositif de régulation à distance à proximité d'un chauffage ou dans une position où il serait exposé aux rayons directs du soleil.
- Pendant l'installation, ne pas toucher avec les mains la carte à circuits imprimés.

7.2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 7.2.1. Retirer la partie frontale du dispositif de régulation à distance.
Insérer un petit tournevis dans les fentes de la partie arrière du dispositif de régulation à distance (2 emplacements). Retirer la partie frontale du dispositif de régulation à distance en tournant légèrement le tournevis (voir la figure 9).

Remarque 


La carte à circuits imprimés est montée dans la partie frontale du dispositif de régulation à distance. Faire attention à ne pas l'endommager avec le petit tournevis.

- 7.2.2. Câbler l'unité intérieure (voir la figure 8)
- 1) Câblage arrière du dispositif de régulation à distance
 - 2) Câblage supérieur du dispositif de régulation à distance
 - 3) Faire une encoche dans la pièce, là où passent les fils, en utilisant des pinces.

type de fil	fil blindé (2 fils)
taille	0.75 - 1.25mm ²

Raccorder les fils entre les bornes sur la partie frontale du dispositif de régulation à distance (P1 + P2) et les bornes de l'unité intérieure (P1 + P2). (P1 et P2 n'ont pas de polarité.)

Tirer les cordons du dispositif de régulation à distance à l'intérieur du coffret électrique en les faisant passer par la douille en caoutchouc 4. (voir la figure 1)

Remarque 

- Dispositif de régulation à distance : Dénuder le blindage du fil sur toute la longueur des conducteurs passant à l'intérieur de boîtier du dispositif de régulation à distance.
 - Coffret électrique de l'unité intérieure : raccorder le blindage du fil à la terre de l'unité intérieure et s'assurer qu'il ne touche aucune autre pièce.
 - Les éléments de câblage pour la connexion du dispositif de régulation à distance ne sont pas inclus.
 - Lors du câblage, faire passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter les interférences électromagnétiques.
- 7.2.3. Fixer le dispositif de régulation à distance à l'aide de vis (non fournies)
- 7.2.4. Refixer la partie frontale du dispositif de régulation à distance en insérant tout d'abord les clips inférieurs.
Attention à ne pas coincer les fils en fermant le dispositif de régulation à distance.

“88” s'affiche pendant environ une minute à la mise sous tension. Pendant cette période, le dispositif de régulation à distance ne peut pas fonctionner.

7.3. RÉGLAGES SUR PLACE



Si des accessoires optionnels sont montés sur l'unité intérieure, il peut être nécessaire de modifier le réglage de cette dernière. Consulter le manuel d'utilisation de chaque accessoire optionnel.

(voir la figure 7)

- a) N° d'unité
- b) Premier n° de code
- c) Deuxième n° de code
- d) N° de mode
- e) Mode de réglage sur place

7.3.1. Procédure (voir la figure 7)

- 1) En mode normal, appuyer sur le bouton "TEST" pendant au moins quatre secondes. Le MODE REGLAGE SUR PLACE est réglé.
- 2) Sélectionner le N° DE MODE désiré à l'aide du bouton "MODE".
- 3) Lors d'une commande de groupe, pour le réglage de chaque unité intérieure (les n° de mode 20, 21, 22 et 23 ont été sélectionnés), pousser le bouton "D'UNITE INTERIEURE" et sélectionner le N° D'UNITE INTERIEURE à régler. (Cette opération est inutile en cas de réglage par groupe.)
- 4) Pousser le bouton supérieur "PREMIER N° DE CODE" et sélectionner le PREMIER N° DE CODE.
- 5) Pousser le bouton inférieur "DEUXIEME N° DE CODE" et sélectionner le DEUXIEME N° DE CODE.
- 6) Pousser le bouton "REGLES" une fois. Les réglages actuels sont REGLES.
- 7) Pousser le bouton "TEST" pour revenir au MODE NORMAL.

Exemple

Si pendant un réglage de groupe, le moment de nettoyage du filtre à air est réglé sur CONTAMINATION DU FILTRE - FORTE, régler le N° DE MODE sur "10", le PREMIER N° DE CODE sur "0", et le DEUXIEME N° DE CODE sur "02".

Note

- Le réglage est exécuté en mode de groupe, cependant, si le numéro de mode entre parenthèses est sélectionné, les unités intérieures peuvent aussi être réglées individuellement.
- Le DEUXIEME N° DE CODE est réglé sur "01" au départ usine.
- Ne pas effectuer de réglages autres que ceux indiqués dans le tableau.
- Non affiché si l'unité intérieure n'est pas équipée de cette fonction.
- Lors du retour au mode normal, "00" peut être affiché sur l'affichage à cristaux liquides afin de permettre la réinitialisation automatique du dispositif de régulation à distance.

7.3.2. Réglage de l'intervalle de remplacement du filtre à air



La durée de vie de l'unité peut être allongée si l'on installe un filtre d'aspiration de l'air et un filtre d'évacuation de l'air.

Réglage

- Le dispositif de régulation à distance affiche "FF" lorsque les filtres à air ont besoin d'être nettoyés.
- Changer le deuxième n° de code d'après le tableau, en fonction de la quantité de poussière et de saleté présente dans la pièce (le 2ème n° de code est réglé en usine sur '01' pour une légère contamination du filtre à air).

réglage	intervalle d'affichage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
légère contamination du filtre à air	± 2500 hrs.	20	0	01
forte contamination du filtre à air	± 1250 hrs.	20	0	02

7.3.3. Réglage du capteur à distance

Le client a la possibilité de choisir le thermistor. L'unité ainsi que le dispositif de régulation à distance sont équipés d'un thermistor.

Réglage

- Changer le deuxième n° de code d'après le tableau pour activer ou désactiver le capteur à distance.

réglage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
activé	20	2	01
désactivé	20	2	02



ATTENTION pour le système multi à thermopompe

Activer le capteur à distance en cas d'association à un système multi de la série split à thermopompe.

Lorsque le thermostat est arrêté en mode chauffage, la soupape de détente de l'unité extérieure ne se ferme pas complètement. Une certaine quantité de réfrigérant passe, ce qui provoque une augmentation de la température dans l'échangeur de chaleur. Le thermistor de l'unité détecte une température supérieure à la température actuelle de la pièce. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'unité pendant le démarrage en mode chauffage. Le fait d'activer le thermistor sur le dispositif de régulation à distance permet de détecter la température actuelle de la pièce et la température dans l'échangeur de chaleur.

7.3.4. Réglage de la fonction MARCHE/ARRÊT FORCÉ(E)

Le client a la possibilité de sélectionner la fonction ARRÊT FORCÉ ou MARCHE/ARRÊT FORCÉ(E).

réglage	n° de mode	1er n° de code	2ème n° de code
ARRÊT FORCÉ	22	1	01
MARCHE / ARRÊT FORCÉ(E)	22	1	02

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PWF09133-1A